



Gebiedsgerichte opkomsttijden

Verslagjaar 2024


Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Factoren	4
2.1	Snelheid	4
2.2	Capaciteit	6
2.2.1	Slagkracht	6
2.2.2	Grootschalige en langdurige inzetten	8
3	Aandachtsgebieden	9

1 Inleiding

In 2023 is het Regionaal Dekkingsplan Brandweezorg Groningen 2023-2026 (RDBG) vastgesteld. Dit dekkingsplan geeft de verwachte prestatie weer van de repressieve brandweezorg. Het RDBG is gestoeld op de handreiking 'Landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen', dat een generieke methode beschrijft voor het bepalen en beoordelen van de operationele prestaties van de brandweer. Dit gebeurt op basis van de factoren snelheid, capaciteit, paraatheid en werkdruk. In deze rapportage richten we ons op de eerste twee; deze zijn verplicht. In de toekomst zullen paraatheid en werkdruk ook volgen.

In het verleden is het bestuur geïnformeerd over de resultaten van het eerste gedeelte van de systematiek. Hierin is de regio in CBS-buurt verdeeld en is daar per buurt een risicocategorie aan gekoppeld. Dat geeft een helder beoordelingskader hoe de theoretische prestaties moeten worden gewogen. Dit heet ook wel de bovenkant van de acht.

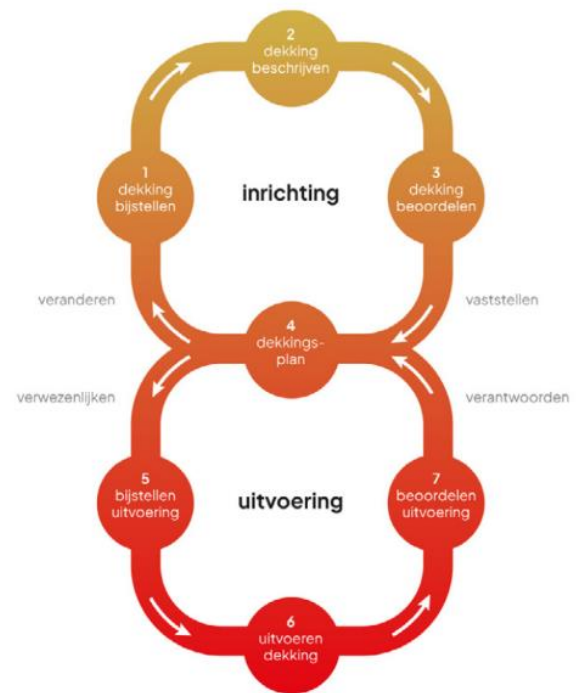

Dekkings-8

Behalve dat het resultaat een goed beeld geeft van onze opkomstprestaties, biedt het ook inzicht waar mogelijk aanvullende maatregelen genomen kunnen of moeten worden ter mitigatie van de opkomsttijden die buiten de bandbreedte vallen. Dit zijn de zogenaamde aandachtsgebieden.

In deze rapportage worden de resultaten gegeven van de onderkant van de dekkings-8. Hier gaat het om de echte, gerealiseerde prestaties van de brandweer vergeleken met de prognose, de verwachte opkomsttijd zoals die is berekend. Als blijkt dat de brandweer (binnen een marge) aan de verwachte opkomsttijden heeft voldaan, dan is dat een validatie van het dekkingsplan. Indien blijkt dat er een grote afwijking is, dan moet onderzocht worden waardoor die afwijking ontstaan is. De afwijking kan zowel betekenen dat de brandweer sneller dan de prognose ter plaatse is gekomen als ook langzamer. Er wordt gerapporteerd over de snelheid van de eerste eenheid, over de snelheid van meerdere eenheden en over de prestaties in de aandachtsgebieden.

Volgens de handreiking 'Landelijke uniforme systematiek voor dekkingsplannen' wordt van elke veiligheidsregio verwacht dat ten minste één keer per jaar verslag wordt gedaan van de resultaten van het dekkingsplan. Bijgaand treft u dit verslag aan, maar de resultaten moeten wel met enige reserve worden bekeken. Het gaat om de eerste resultaten die soms gebaseerd zijn op heel weinig metingen, dus al te stevige conclusies moeten er niet aan worden verbonden. Het is echter ook wel zo dat dit eerste beeld aangeeft dat we de methode beheersen, de techniek hebben ingeregeld en dat er geen bijzonderheden of afwijkingen zijn gezien.


2 Factoren

De repressieve prestatie van de brandweer wordt bepaald aan de hand van de volgende factoren:

Factor	Onderwerp
Snelheid	Maatgevend scenario
	Snelste hulp ter plaatse
Capaciteit	Slagkracht
	Grootschalige en langdurige inzetten

2.1 Snelheid


Zoals al is aangegeven, is de verwachte opkomsttijd per adres berekend. Dit levert een kaart op waarbij in de kleuren van licht- (snel) naar donkerrood (langzamer) de opkomsttijden in minuten worden weergegeven, in feite een kleurkaart van de prognose. In deze rapportage wordt de gerealiseerde opkomsttijd vergeleken met de prognose.

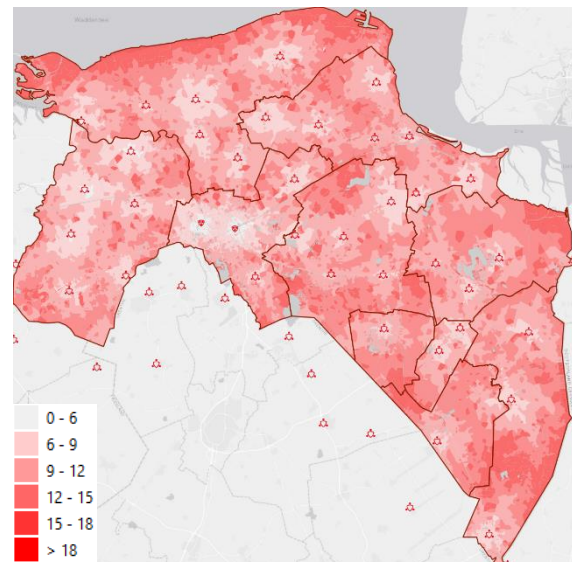

In totaal zijn er in 2024 **492** gebouwbranden geregistreerd. Hiervan zijn er uiteindelijk **383** geanalyseerd. 22% van de meldingen is niet geanalyseerd vanwege:


- geen 'ter plaatse' tijd vastgesteld,
- onwaarschijnlijke ter plaatse tijd vastgesteld,
- onwaarschijnlijke meldkamertijd vastgesteld (> 5 minuten),
- voertuigprioriteit anders dan 1,
- voertuig niet het 1^e of 2^e gealarmeerde voertuig,
- geen volledig adres bekend.

Deze 383 meldingen 'gebouwbrand' leveren het volgende resultaat op voor de hele regio:

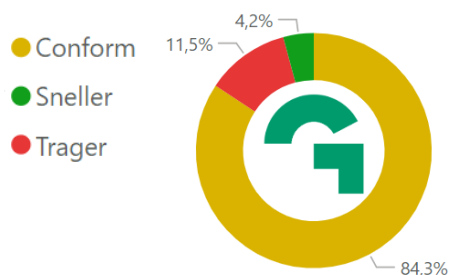

Bij 84,3% van de meldingen is de brandweer, volgens de registratie, conform de prognose ter plaatse gekomen. Er is geen landelijke norm vastgesteld, maar doorgaans wordt een minimum van 80% als acceptabel beschouwd.

Op **gemeentelijk niveau** is de analyse ook gemaakt:

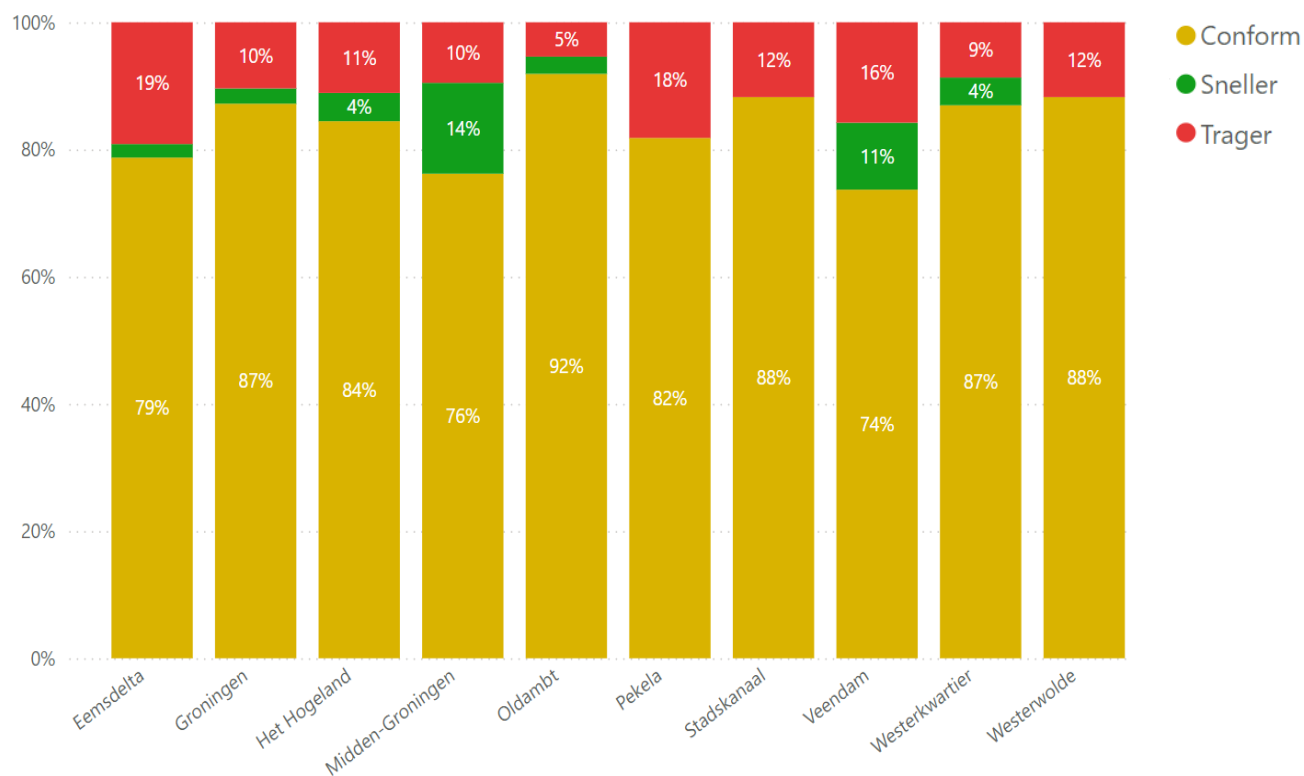

Aantal	Gemeente
47	Eemsdelta
125	Groningen
45	Het Hogeland
42	Midden-Groningen
37	Oldambt
11	Pekela
17	Stadskanaal
19	Veendam
23	Westerkwartier
17	Westerwolde

383

2.2 Capaciteit


2.2.1 Slagkracht

Slagkracht is het vermogen om bij opschaling snel meerdere eenheden tot een maximum van drie tankautospuitten ter plaatse te krijgen. Ten behoeve van het dekkingsplan is de verwachte opkomst van ook de 2e en de 3e tankautospuut berekend.


Daar waar een 2e of 3e tankautospuut ter plaatse is gekomen, is hiervan wederom de opkomsttijd bepaald en vergeleken met de verwachte opkomsttijd. Echter is hier de component 'meldkamertijd' buiten beschouwing gelaten. Een 2e of volgende tankautospuut wordt doorgaans pas later gealarmeerd dan de 1e tankautospuut; de inmiddels doorlopende meldkamertijd is dan niet meer representatief om te worden meegewogen.

Tweede tankautospuut

In totaal zijn er 117 meldingen 'gebouwbrand' geweest waarbij een 2^e tankautospuut ter plaatse is gekomen. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er sprake is geweest van een opschaling in het incident, maar het kan ook het geval zijn van een alarmering van standaard 2 tankautospuitten. Hiervan is onder meer sprake bij gebouwbranden in de binnenstad van Groningen of in gebieden waar de verwachte opkomsttijd meer dan 12 minuten zal bedragen. Deze 117 meldingen 'gebouwbrand' leveren het volgende resultaat op voor de hele regio:

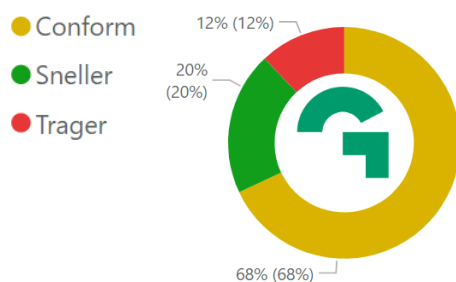

Op **gemeentelijk niveau** is de analyse ook gemaakt:

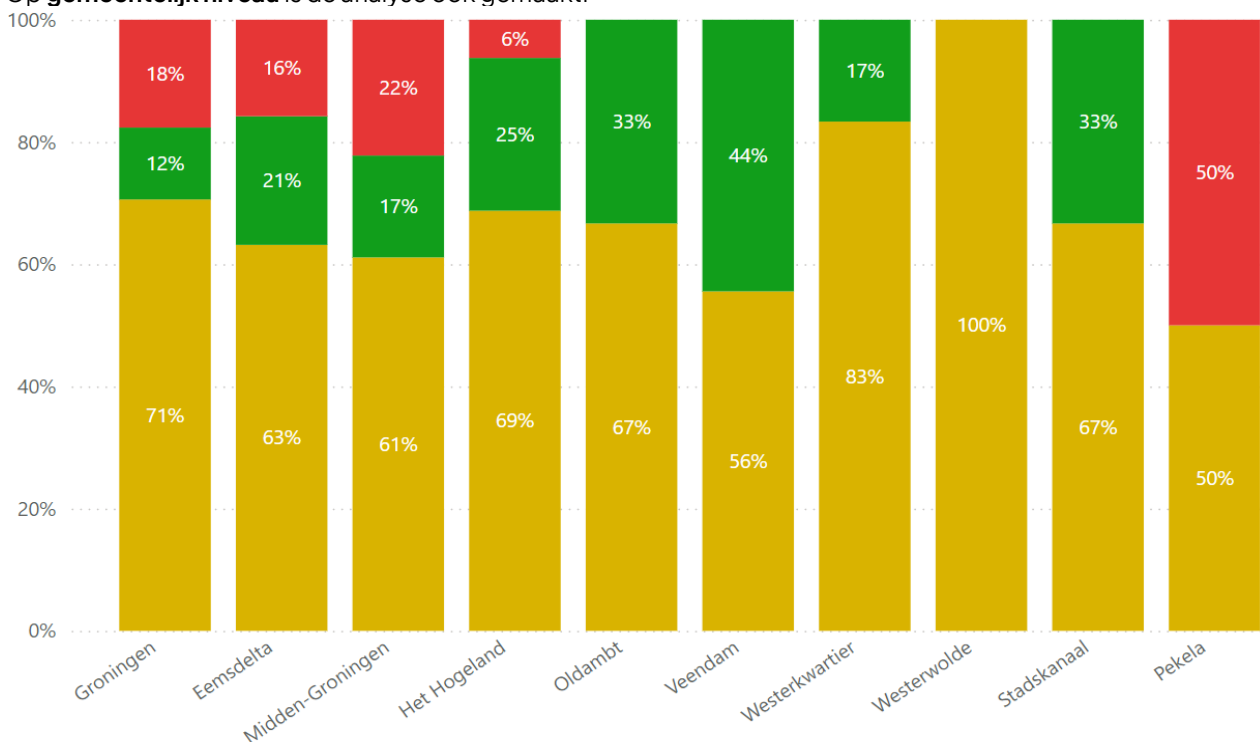


Aantal	Gemeente
19	Eemsdelta
34	Groningen
16	Het Hogeland
18	Midden-Groningen
12	Oldambt
2	Pekela
3	Stadskanaal
9	Veendam
6	Westerkwartier
6	Westerwolde


125

Derde tankautospuut

In totaal zijn er 14 meldingen 'gebouwbrand' beschouwd waar een 3^e tankautospuut ter plaatse is gekomen. Deze 14 meldingen 'gebouwbrand' leveren het volgende resultaat op voor de hele regio:

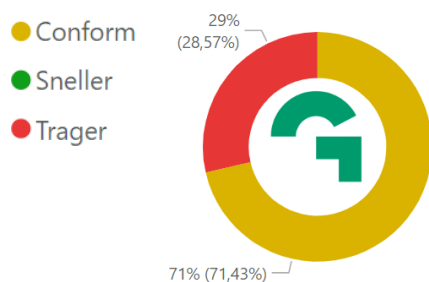

Met de analyse op **gemeentelijk niveau**:

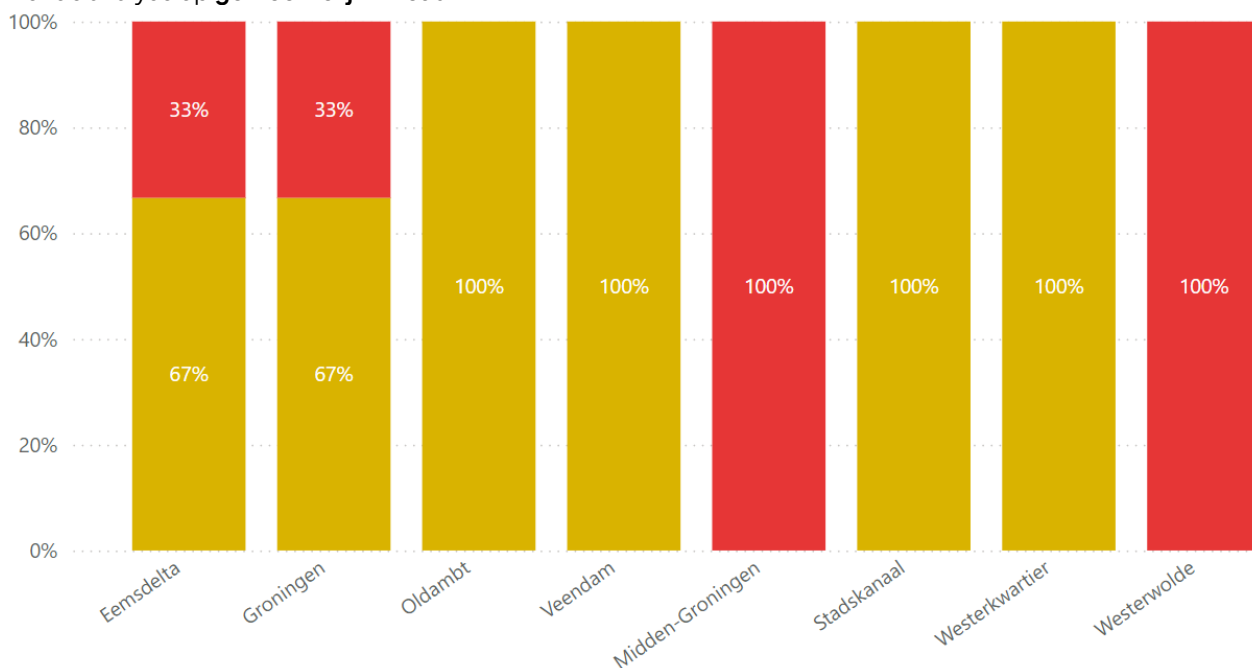



Aantal	Gemeente
3	Eemsdelta
3	Groningen
1	Midden-Groningen
2	Oldambt
1	Stadskanaal
2	Veendam
1	Westerkwartier
1	Westerwolde
14	

Het lijkt erop dat we in de verdere opschaling naar meer dan 2 tankautospuitten meer moeite hebben om aan de prognose te voldoen. Let wel dat de analyse over zeer weinig meldingen is gedaan, waardoor er geen goed oordeel over kan worden geven.

2.2.2 Grootschalige en langdurige inzetten

Bij inzetten met meer dan 3 tankautospuitten is er geen sprake meer van basisbrandweezorg, maar van grootschalig optreden. Dergelijke incidenten worden als 'zeer groot' geclassificeerd.

In totaal zijn er 11 zeer grote incidenten in onze regio geweest, deze zijn:

Uitruknaam	GMS_GEMEENTE_NAAM
30012 Kloosterlaan 11 Farmsum	Eemsdelta
306871 Peperstraat 14 Godlinze	Eemsdelta
318117 Baamsum 3 Termunten	Eemsdelta
261438 Moermanskweg 2 Groningen	Groningen
425209 Oosterhamriklaan 216 Groningen	Groningen
67538 Papengang 28 Groningen	Groningen
309619 Hoogeweg 9 Baflo	Het Hogeland
292119 Hoofdweg 17 Finsterwolde	Oldambt
336043 Hoofdweg West 27 Nieuwolda	Oldambt
178854 Ondersteveenweg 17 Mussel	Stadskanaal
265769 Heirweg 1 Visvliet	Westerkwartier

Een groot aantal hiervan was ook nog hartje zomer, dus in de vakantieperiode, waar we ervan uit moeten gaan dat de beschikbaarheid van vrijwilligers minder is dan waar we normaal van uit mogen gaan. Desondanks is het geen probleem geweest om snel te kunnen opschalen en langdurig te kunnen inzetten. Zeker in de zomer speelt ook nog het aspect dat er vanwege de warme werkomstandigheden versneld moet worden afgelost, maar ook dat is goed mogelijk gebleken.

3 Aandachtsgebieden

In de regio Groningen zijn 13 zogeheten 'aandachtsgebieden' geïnventariseerd. Dit zijn gebieden (CBS-buurtten) waar de mediane opkomsttijd naar verwachting buiten de voor die buurt geldende bandbreedte uitkomt. Voor aandachtsgebieden geldt dat ze nader worden bekeken om te bepalen of er extra mitigerende maatregelen moeten worden genomen. U wordt daarover in een andere notitie geïnformeerd.

Indien een gebouwbrand zich heeft voorgedaan in een aandachtsgebied, wordt expliciet gekeken of we aan de opkomstverwachting hebben kunnen voldoen. Uit onderstaande analyse blijkt dat we in de aandachtsgebieden niet trager dan de verwachting zijn gearriveerd.

Uitruknaam	Afwijking_3min.TS1	VZgebied
129390 Molenweg 19 't Zandt	Sneller	LOPPSM
164925 Torenstraat 3 Sellingen	Conform	VLAGTW
178462 Satellietlaan 54 Hoogezand	Conform	HOOGZD
211841 Badweg 22 Meeden	Sneller	ZBROEK
259643 Prof. Poststraat 1 Kloosterburen	Conform	WEHEDH
390580 Havenplein 1 Musselkanaal	Conform	STADKN

In grafiekvorm zowel regionaal als per gemeente aangegeven:

