

Algemene info

**Bedrijfsgegevens:**

Plixxent B.V.  
Korte Groningerweg 1a  
9607 PS FOXHOL

Telefoon: 0598-317911 (algemeen)  
06-53355029 (consignatie)

**Aanwezigen:**

Ma-Vr 07.30-17.30: Ca. 15 pers.  
Overige tijdstippen: Ca. 3 pers.

**Bedrijfsactiviteiten** (techn. processen):

- Bulk op- / overslag van propyleenoxide;
- Bulk op- / overslag van overige vloeistoffen (grondstoffen en gereed product);
- Vervaardiging van verschillende typen polyolen;
- Opslag van grondstoffen en gereed product in klein verpakking (vaten + IBC's);
- Afvullen van klein verpakkingen (vaten, containers).

**LCMS-activiteit:**


01-RBP Plixxent.

**Contactpersonen**

- General Manager
- Manager HSEQ
- Coördinator HSEQ
- Geconsigneerde



Indeling van het terrein

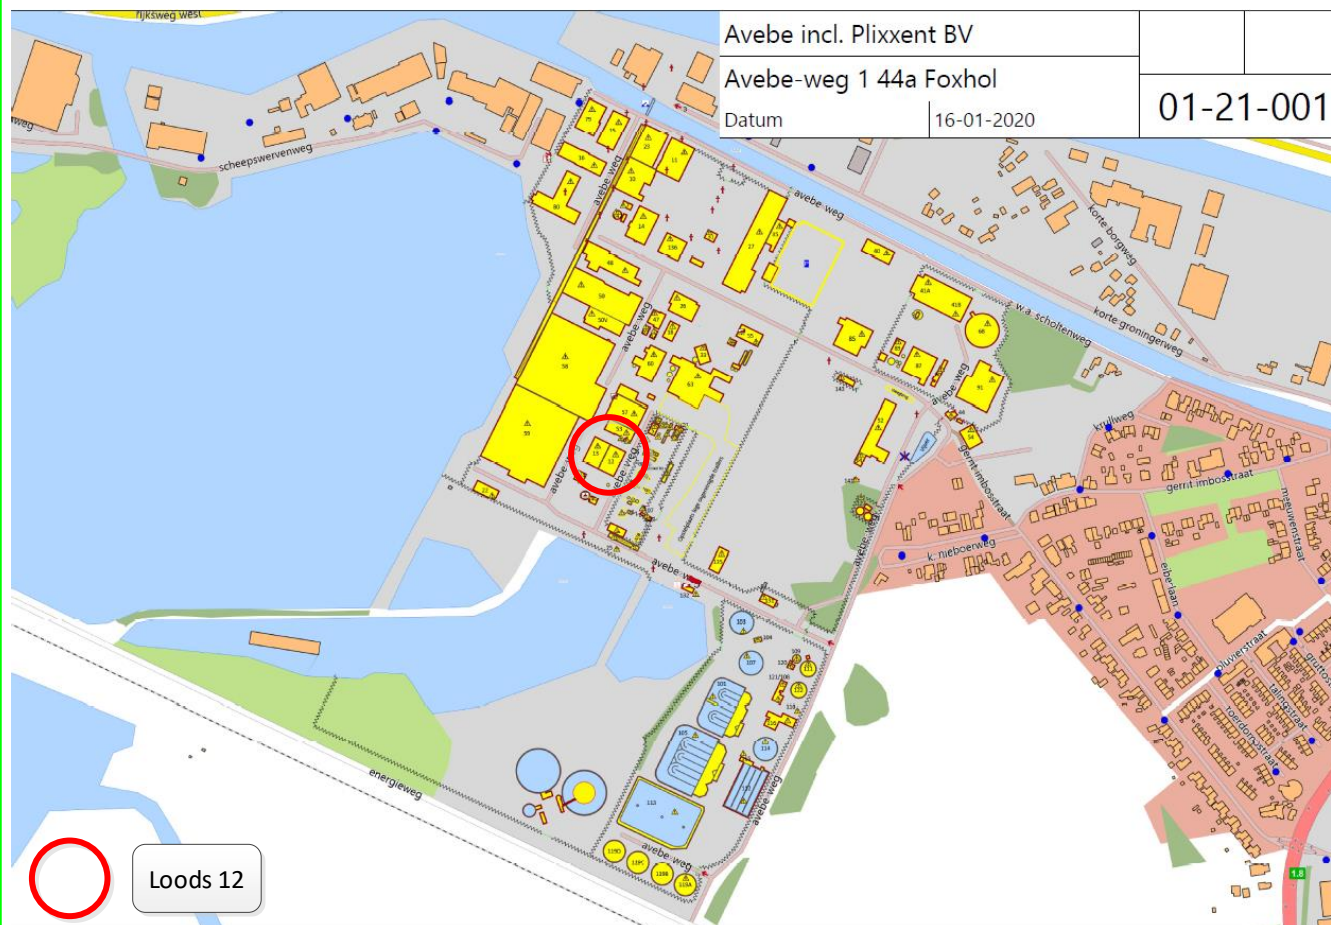

**Andere op het terrein gevestigde bedrijven:**

Avebe Foxhol (0598-662829 – portier)  
DFE Pharma (0598-361693 – algemeen)

Aanwezigen vanuit beide bedrijven:  
Ma-Vr 07.30-17.30: Ca. 180 pers.  
Overige tijdstippen: Ca. 25 pers.

Bij incidenten op het bedrijfsterrein bestaat de kans op domino-effecten op de verschillende opslagen van gevaarlijke stoffen in opstal 61.

**Aanwezige gevaarlijke stoffen:**

Onderstaande ADR-klasse stoffen zijn aanwezig op het terrein van Plixxent B.V..

- ADR 2.2** niet brandbaar / niet giftig tot vloeistof verdicht gas
- ADR 3** brandbare vloeistoffen
- ADR 4.1** brandbare vaste stoffen
- ADR 6.1** giftige stoffen
- ADR 8** bijtende stoffen
- ADR 9** diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Plixxent B.V. levert ten tijde van een incident een actuele stoffenlijst waarop locatie, hoeveelheid en eigenschappen staan vermeld.

**Afdelingsnoodplannen:**


Daarnaast zijn er van elk gebouw afdelingsnoodplannen. Deze worden door de bedrijfsnoodorganisatie aangeleverd ten tijde van een incident. In deze plannen staan alle belangrijke afsluiters en schakelaars benoemd.

 Loods 12

**Scenario LOODSBRAND:** Het betreft een brand in loods 12, waar verschillende gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Bij brand verspreidt de rookwolk zich over het bedrijfsterrain. Bij wind uit de richting NW – W bereikt de rook de woonkern Foxhol. Verspreiding van gevaarlijke stoffen is ook mogelijk via bluswater. Eventueel te ontruimen gebied wordt ten tijde van de brand bepaald.

## Maatregelen CoPI / ROT

<b>Multi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>GRIP 3</b></li> <li>• bereikbaarheid locatie voor hulpdiensten via Energieweg. Optioneel: 2<sup>e</sup> toegangsweg via Scheepswervenweg;</li> <li>• plaats de MCU bovenwinds buiten het bedrijfsterrain;</li> <li>• contact opnemen met directie van Plixxent B.V. o.a. duidelijkheid verkrijgen wie vanuit het bedrijf aansluit in het CoPI;</li> <li>• naast Plixxent B.V. zijn Avebe Foxhol en DFE Pharma gevestigd op het industrieterrein van Avebe Foxhol;</li> <li>• heb aandacht voor: bebouwing en bewoners dorp Foxhol, spoor, andere (BRZO) bedrijven, JWSL en Holthausen.</li> </ul>
<b>Brandweer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• op het terrein is een bluswaterleiding met brandkranen aanwezig. Opstelplaatsen voor open water zijn te vinden aan het Oude Winschoterdiep en het Foxholstermeer;</li> <li>• de wanden en het dak van loods 12 hebben een brandwerendheid van 60 minuten;</li> <li>• loods 12 heeft een schuine vloer en automatische vloeistofkering, waardoor de loods zelf als noodopvangbak fungeert (195 m<sup>3</sup> opvang bij een volle loods en 360 m<sup>3</sup> bij een lege loods);</li> <li>• hou rekening met (vervuild) bluswateropvang bij gebouw 71 (afvalwaterbehandelingsgebouw), 100 m<sup>3</sup> en gebouw 109 (vuilwatertank) ongeveer 750 m<sup>3</sup>;</li> <li>• actuele gegevens m.b.t. opgeslagen stoffen zijn te verkrijgen bij de portiersloge;</li> <li>• overweeg wel / niet blussen van de brand afhankelijk van de windrichting en milieueffecten;</li> <li>• alarmering voor dit incident conform 'zeer grote brand' + 2x RV, 1x SB/SBH, 3x VEB.</li> </ul>
<b>GHOR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de GAGS stemt met de OVD-G af om gezondheidseffecten op korte en lange termijn in te schatten. De GAGS zoekt tevens afstemming met voorlichting over communicatie m.b.t. gezondheidseffecten / -vragen;</li> <li>• het daadwerkelijke effectgebied hangt af van de bij de brand betrokken stof(fen) en de meteorologische omstandigheden. De feitelijke omvang van het effectgebied zal door waarnemen moeten worden vastgesteld. (Rekening houdend met de windrichting m.b.t. nabijgelegen woonwijk en tankstation);</li> <li>• op basis van het aantal gemelde slachtoffers zal conform reguliere procedures worden ingezet;</li> <li>• voorbereiden op mogelijke onrust (argwaan bij de bevolking n.a.v. rook en vreemde geuren in de omgeving);</li> <li>• dichtstbijzijnde zorginstelling: <i>Verslavingszorg Noord (GGZ)</i>, op 2,2 km ten zuidoosten van de inrichting.</li> </ul>
<b>Politie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bepaal, in afstemming met de OvD-B, welke afzettingen nodig zijn, rekening houdend met de geldende meteo;</li> <li>• stel afhankelijk van het effectgebied een verkeerscirculatieplan in, en waarborg doorstroming op Rijksweg A7. Leg trein- en scheepvaartverkeer stil;</li> <li>• zoek afstemming met bedrijven over toelatingsbeleid;</li> <li>• adviseer de OvD-Bz over de eventuele inzet van noodbevoegdheden;</li> <li>• stem met de OvD-Bz af m.b.t. het overnemen van afzetposten door de wegbeheerder;</li> <li>• houdt rekening met (landelijke) instanties, zoals de Inspectie SZW en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.</li> </ul>
<b>Bevolkingszorg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• omgevingszorg</li> <li>- organiseer (bij behoefte) tijdelijke opvang en vervoer naar de opvang voor verminderd zelfredzaam;</li> <li>- in afstemming met politie materiaal voor afzettingen regelen;</li> <li>- contact opnemen met Omgevingsdienst Groningen.</li> <li>• schaderegistratie: Inzet Salvage;</li> <li>• informatiemanagement: Lokale informatie via lokaal omgevingsdeskundige en GIS/Dataspecialist;</li> <li>• bestuurlijke thema's: comm.strategie, zorgniveau (faciliteren bevolking, zelfredzaamheid), schadebeeld, effecten milieu en economie, vergunningverlening, toezicht &amp; handhaving,</li> <li>• nafase: draag zorg voor bespreken en invullen overdrachtsdocument én overdracht aan de gemeentesecretaris.</li> </ul>
<b>Waterschap</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gecontroleerd uitbranden verdient de voorkeur;</li> <li>• Opslag loods bevat calamiteitenopvang van ca. 360 m<sup>3</sup> (half uur), daarna naar riolering met bufferput van 100 m<sup>3</sup>;</li> <li>• Afsluiter naar AWZI dicht zetten. Bluswater bevat zoutzuur en waterstoffluoride;</li> <li>• Bevoegd gezag voor lozing VKA: provincie en RWS.</li> </ul>

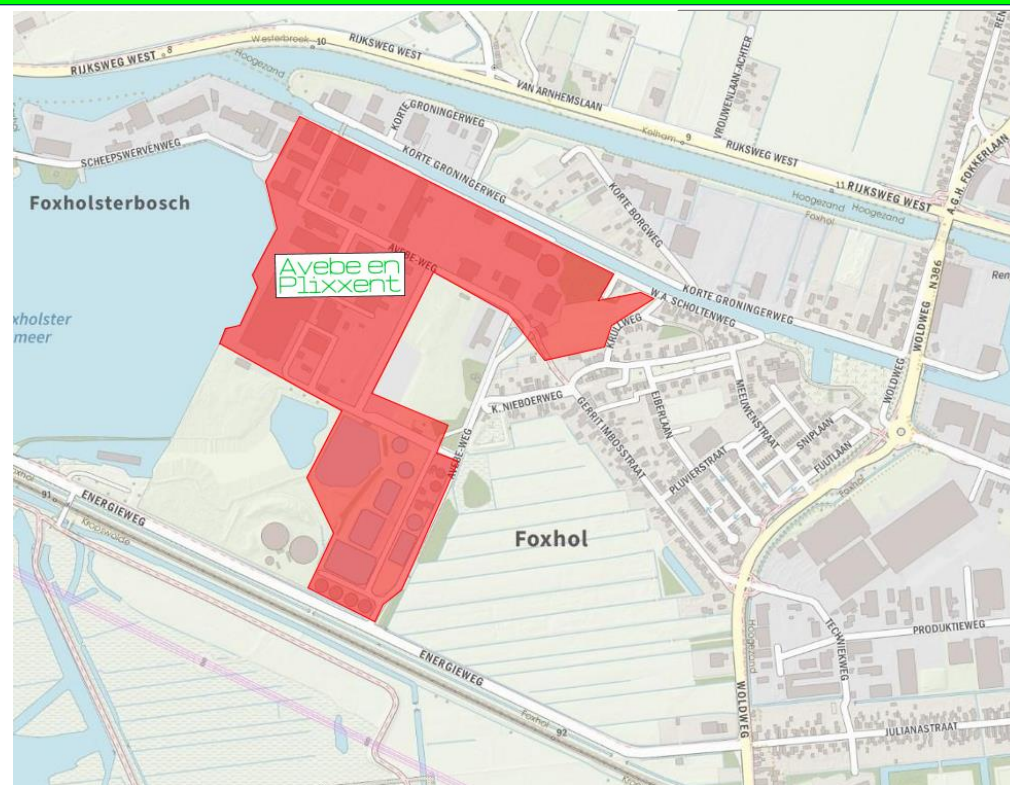

## Crisiscommunicatie

- actieveer WAS-groep 9 bij wind uit NW-W;
  - snel handelen: start zo snel mogelijk na de melding met inzet NL-alert;
- Vervolgacties:
- communicatie afstemmen met Plixxent;
  - stel een handelingsperspectief en wijze van communicatie vast in overleg met OvD-B/AGS/GAGS;
  - stem af met provincie en ProRail indien trein- en/of scheepvaartverkeer wordt stilgelegd;
  - houdt bij communicatie rekening met de geschiedenis (evt. eerdere gebeurtenissen/ongevallen) van het bedrijf of transportroute;
  - houdt rekening met eerdere bedrijfsnamen van Plixxent (Resina, BaySystems, Bayer Material Science, Covestro);
  - houdt rekening met beeldvorming i.r.t. BRZO-bedrijven en gevaarlijke stoffen;
  - geef aan waar mensen terecht kunnen met vragen (richt informatiepunt in);
  - een perscentrum zal in het gemeentehuis van Midden-Groningen worden ingericht.

## Strategisch / bestuurlijk

- Avebe Foxhol ligt op hetzelfde bedrijfsterrain. Incidenten bij Plixxent kunnen negatieve effecten hebben voor Avebe (en vice versa);
- voorbereiden noodverordening om te voorkomen dat mensen terug het ontruimde gebied in gaan;
- afsluiten N386, N860, spoortraject Groningen - Winschoten en/of Winschoterdiep (via CMIJ de Inspecteur Scheepvaart alarmeren)?;
- vergunningen controleren t.b.v. verantwoording (afstemmen met Provincie en Omgevingsdienst Groningen);
- economische schade op lange termijn i.v.m. afsluitingen;
- let op eventuele eigenstandige bevoegdheden van beheerders van weg, spoor of water (bijv. Rijkswaterstaat (nabij gelegen waterzuiveringsinstallatie), provincie, waterschap). Zie hiervoor ook de Bestuurlijke Netwerkkarten.